

Raport klasyfikacyjny w zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia wg PN-B-02867:2013-06

Nr Umowy: 01901/25/R75NZP

Zleceniodawca	<i>Profile VOX Sp. z o.o. Sp. k. ul. Gdyńska 143 62-004 Czerwonak</i>
Przygotowany przez	<i>Zakład Badań Ogniwych Instytutu Techniki Budowlanej ul. Filtrowa 1 00-611 Warszawa</i>
Przedmiot raportu	<i>Profil PVC-U SOLVO wraz z elementami wykończeniowymi</i>
Raport klasyfikacyjny nr	<i>01901.5/25/R75NZP</i>
Wydanie numer	<i>1</i>
Data wydania	<i>23.06.2025</i>
Termin ważności	<i>23.06.2028</i>

Niniejszy raport klasyfikacyjny ma trzy strony i może być stosowany lub powielany tylko w całości.

1. Wprowadzenie

Niniejszy raport klasyfikacyjny określa klasyfikację przyznaną dla paneli elewacyjnych profili PVC-U SOLVO wraz z elementami wykończeniowymi zgodnie z zasadami w PN-B-02867:2013-06.

2. Raporty z badań i wyniki badań stanowiące podstawę klasyfikacji

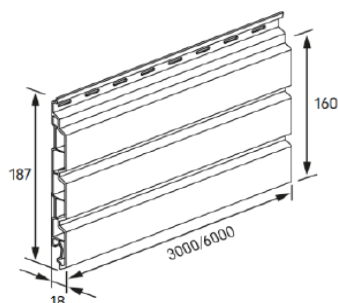
2.1 Raporty z badań dla badania stopnia rozprzestrzeniania ognia wg PN-B-02867:2013-06

Nazwa laboratorium	Nazwa zleceniodawcy	Raport z badania nr i data wykonania	Wynik badania
<i>Laboratorium Badań Ogniwych ITB</i>	<i>Profile VOX Sp. z o.o. Sp. k.</i>	<i>LZP07-01901/25/R75NZP 28.05.2025</i>	<i>NRO</i>

Opis badanej ściany

Profil PVC-U SOLVO:
 Grubość panelu: 18 mm
 Szerokość panelu: 187 mm
 Masa powierzchniowa: 8,5 kg/m²

SO-03
 Panel potrójny



3. Klasyfikacja i jej zakres zastosowania

3.1 Powołanie klasyfikacji

Klasyfikacja została określona zgodnie z PN-B-02867:2013-06.

3.2 Klasyfikacja

Przedmiot klasyfikacji: Profil PVC-U SOLVO wraz z elementami wykończeniowymi

Stopień rozprzestrzeniania ognia:

NRO

3.3 Zakres zastosowania

Niniejsza klasyfikacja obowiązuje dla następujących parametrów określających wyroby składowe:

Profile PVC-U SOLVO wraz z elementami wykończeniowymi.

Szerokość maksymalna: 187 mm.

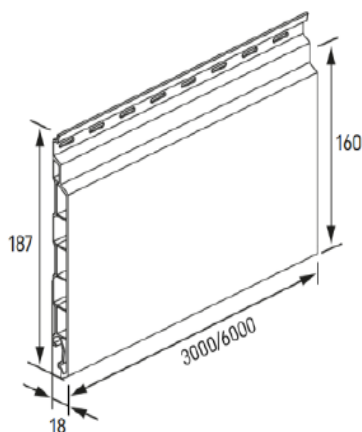
Gramatura panelu: do 8,5 kg/m²

Budowa profili i elementów wykończeniowych pokazana na rysunkach 1 i 2.


Producentem paneli elewacyjnych SOLVO wraz z elementami wykończeniowymi jest

Profile VOX sp. z o.o. sp. k., ul. Gdyńska 143, 62-00 Czerwonak.


SO-01
 Panel pojedynczy











SO-02
 Panel podwójny

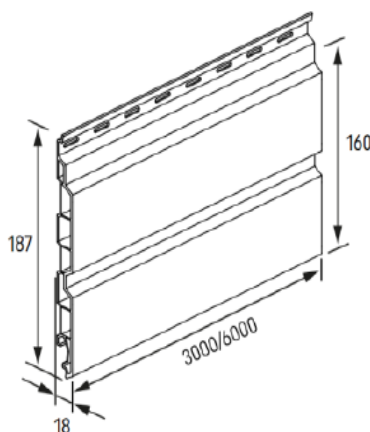

SO-03
 Panel potrójny

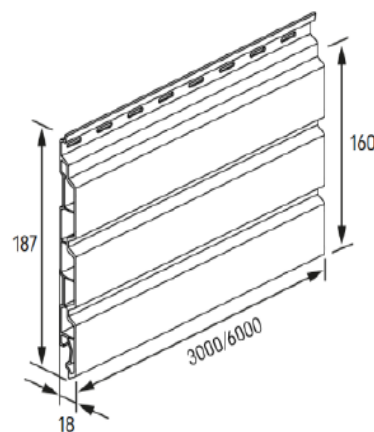

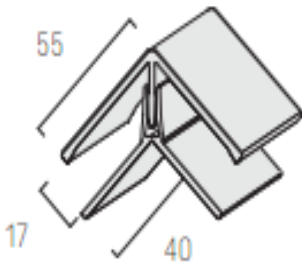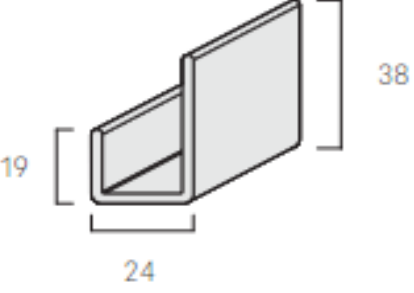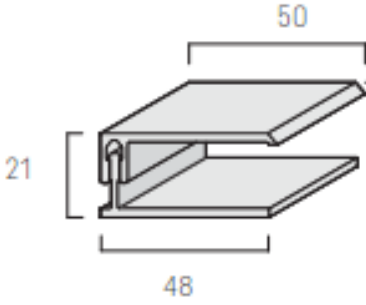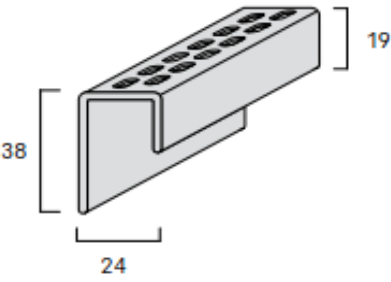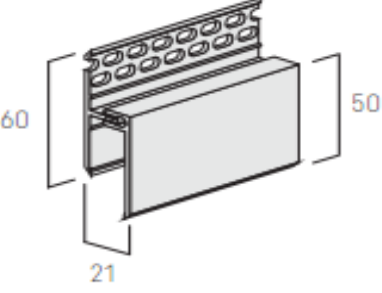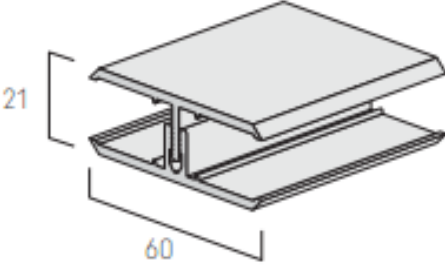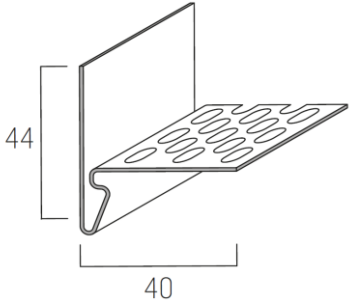Rys.1 Profile PVC-U SOLVO
 (rysunek dostarczony przez Zleceniodawcę)

FS-211	FS-222
	
FS-251	FS-252
	
FS-261	FS-262
	
FS-282	SV-11.5.
	
<i>Rys.2 Elementy wykończeniowe</i> <i>(rysunek dostarczony przez Zleceniodawcę)</i>	

4. Ograniczenia

Niniejszy dokument klasyfikacyjny nie jest aprobatą techniczną ani certyfikatem wyrobu.

Podpisał

Łukasz Jarołowicz
dokument podpisany cyfrowo

Zaakceptował

Kierownik Zakładu Badań Ogniwych

dr inż. Bartłomiej K. Papis
dokument podpisany cyfrowo